




■床下湿度変化試験（東北の夏の2ヶ月間で実施）

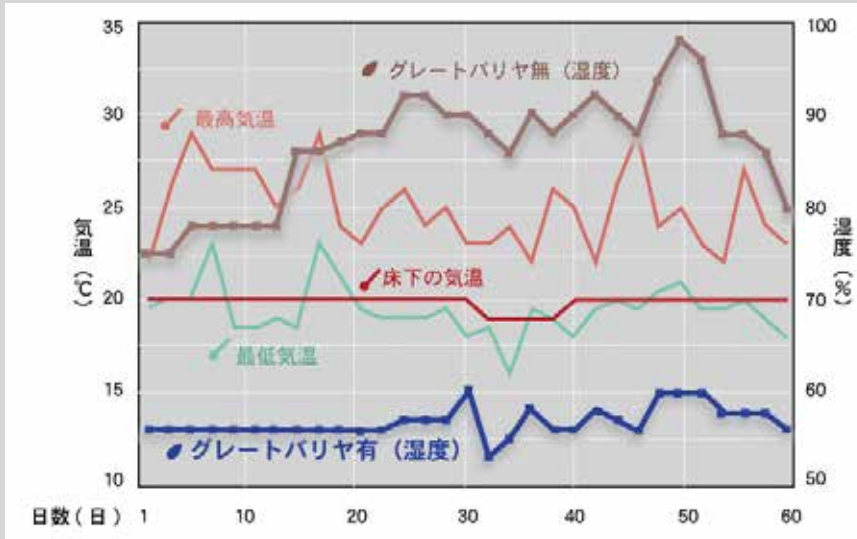

※グレートバリアを敷いていない場合は、床下湿度が約80%前後に上昇。
 ※グレートバリアを敷いた場合は、床下湿度が60%前後で持続。

■消臭・脱臭力・アレルギー予防効果試験

